


# Modelo de Instalação de Caixa Padrão

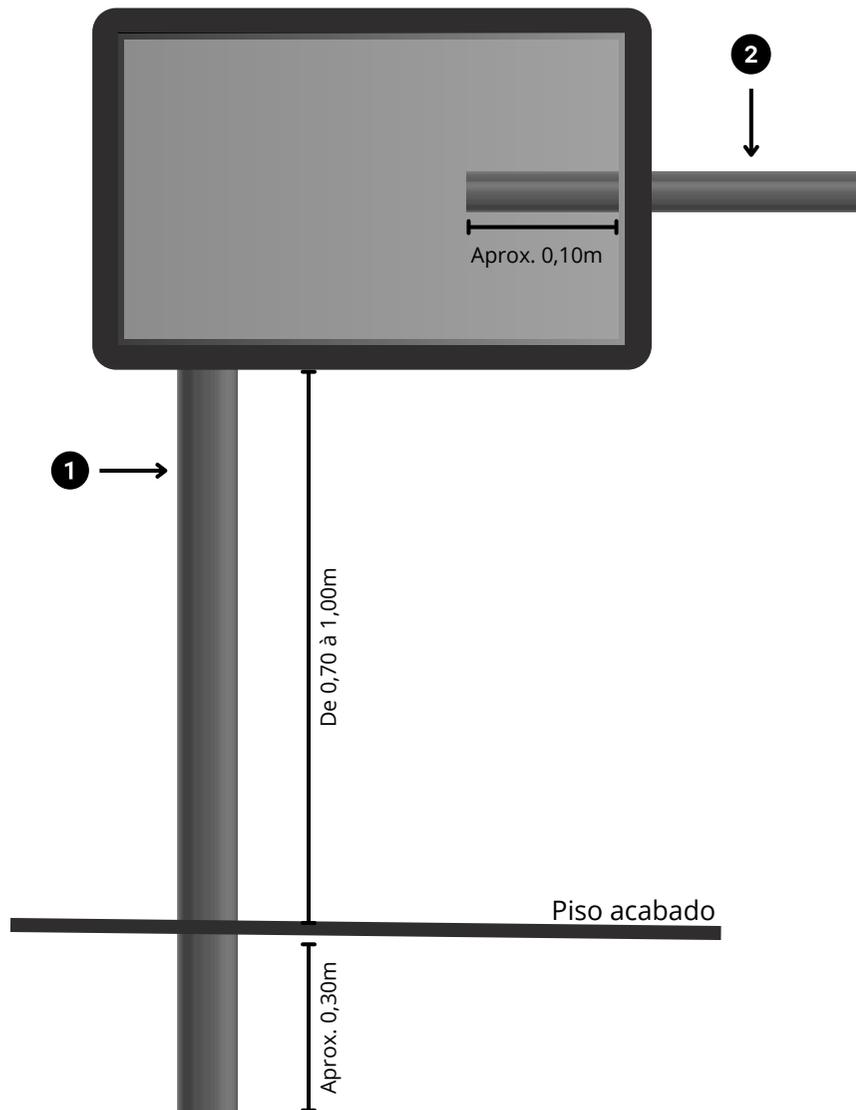

## Legenda:

- 1 Tubo PVC de 2" (50mm)
- 2 Cano de abastecimento do imóvel 3/4" ou 25mm (PVC)

## Importante:

- Os canos devem ser chumbados na parede.
- A ligação de água só será realizada pelo SAMAE a partir da conclusão das instalações da caixa padrão pelo usuário.
- A caixa de polipropileno padrão SAMAE pode ser adquirida diretamente no SAMAE, ou no comércio.
- A caixa de proteção padrão SAMAE poderá ser instalada com saída de água para a direita ou para a esquerda (conforme a necessidade).
- Salientamos que a responsabilidade do conserto de calçadas e muros eventualmente danificados em decorrência da realização da ligação do hidrômetro na caixa padrão será do requerente.